


M 1:500



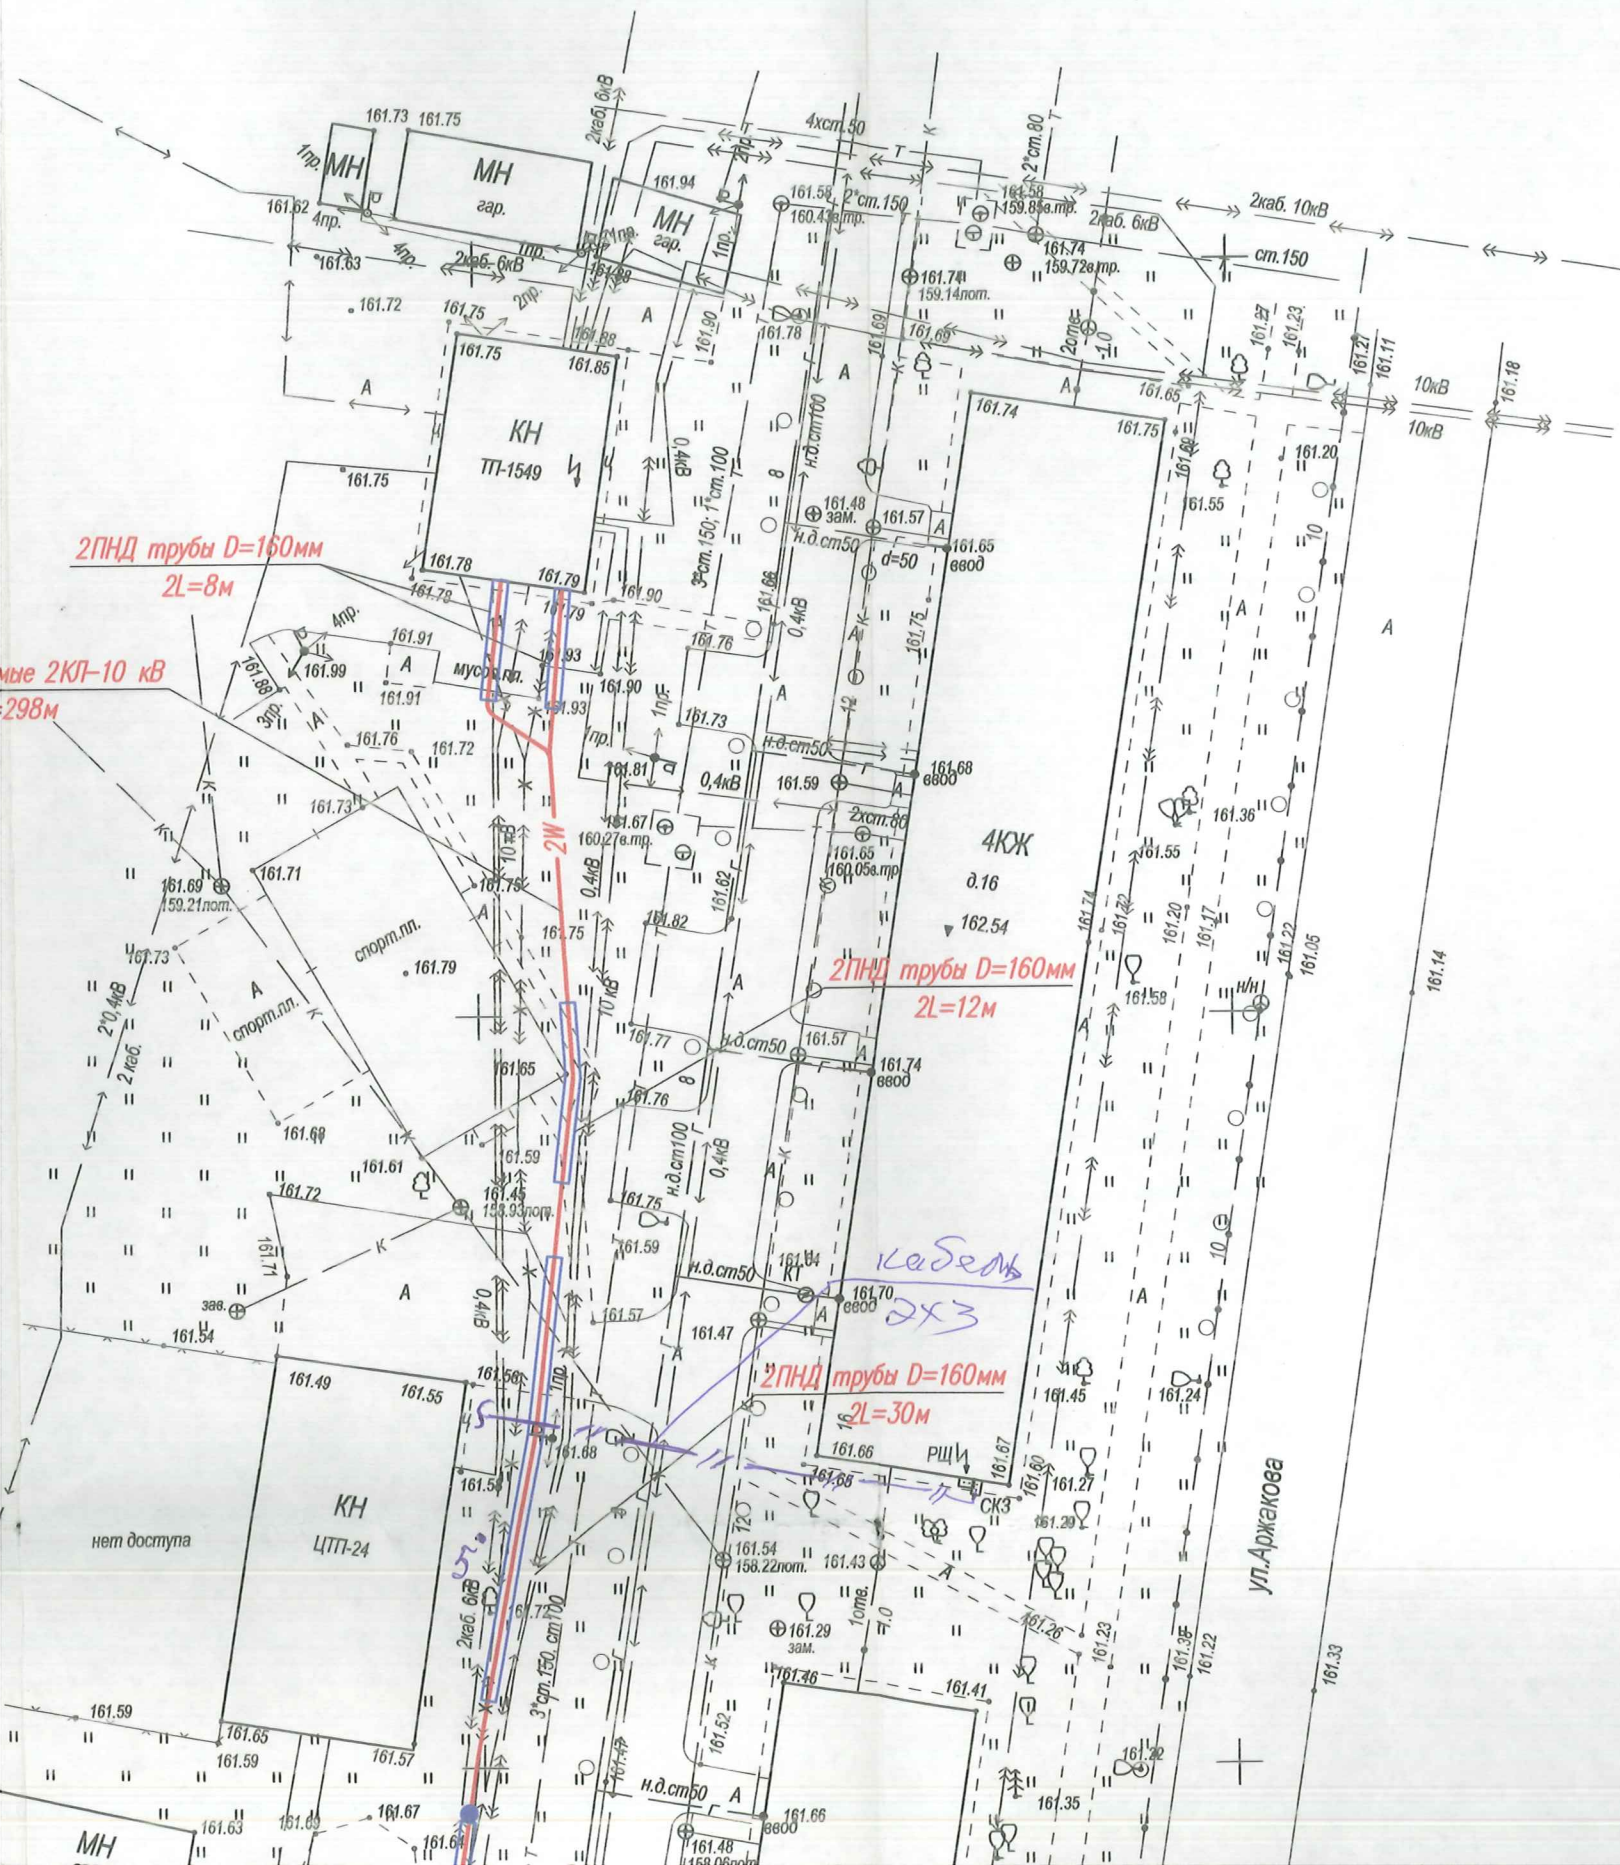

M 1:500

С
Ю

2ПНД трубы D=160мм
2L=8м
Проектируемые 2КЛ-10 кВ
2L=298м

2ПНД трубы D=160мм
2L=12м

2ПНД трубы D=160мм
2L=30м

Внимание! Кабель связи!
Работы без представителя
Воскресного ТЦТЭТ
ТЭТ МРФ «Центр» ОАО «Ростелеком»
ЗАПРЕЩАЮТСЯ!
Вызов представителя по адресу:
Решающего (или с его ведома)
Телефон: 993-59-13

СОГЛАСОВАНО!
Воскресного ТЦТЭТ
ТЭТ МРФ «Центр» ОАО «Ростелеком»
Согласование № 605 от 20.05.2014
выдано на отдельном бланке. Наличие
согласования на месте работ обязательно
Дата 20.05.2014 Должность [подпись]
Подпись [подпись] тел. [подпись]

Согласование № 448 от 21.05.14
с Королёвской районной эксплуатационной службой
газового хозяйства филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Мытищингаз»
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНИЕ № 62
от 16.05.2014 г.
МУП «Каскад» г. Королёва Московской области
согласовано [подпись]
2КЛ-10кВ ПТД-1549 -
-1556 [подпись]
при условии: до начала производства работ
вызвать представителя по тел. [подпись]
[подпись]

СОГЛАСОВАНИЕ № 1458 от 08.05.2014 г.
[подпись] с [подпись]
2КЛ-10кВ (вспомогательный район)
ул. Арханова ул. Калининградская
с ОАО «Теплосеть» г. Королёва М.О.
1. Обеспечить сохранность существующих тепловых сетей.
2. До начала земляных работ вызвать нашего предста-
вителя по тел.: 511-21-65.
3. Выдержать расстояние до тепловых сетей согласно
требованиям СНиП.

У.Вороженин рассмотрел по
тепловых камер ТК-1037 ТК-1038
в соответствии с требованиями
СНиП-41-02-2003 Приложение "Б"


«Мытищинскийгаз»

СОГЛАСОВАНО


Начальник КРЭС Н. Черетина Т.Т.
Проверил Н. Черетина Т.Т.
с « 21 » 05 2014 г.

Монтаж в 0,0377
Пуск в 0,0400 с.г.
с.г. 150, 100, 50 мм
соединено п.г.
Проверено работных
соединено работных
дан нач. КРЭС Н. Черетина Т.Т.

Разрез траншеи для 2х труб



Разрез траншеи для 2х кабелей



Кирпич
М: 100
Песок
Кабель 6 кВ
Грунт

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— 2W — → 2Кл-10 кВ


□ — ПНД трубы $\varnothing=160\text{мм}$

Управление по благоустройству Администрации
города Королёва Московской области

СОГЛАСОВАНО

№ 49 от "08" 05 20 14 г.

с TV № 49 от "08" 05 20 14 г.

Начальник Управления  Баранов К.В.

— 2W — 2K/1-10 кВ

 - ПНД трубы $D=160\text{мм}$

						Заказчик: ЗАО "Королевская электросеть"		ОК N038/2013/ТП/Р	
						Адрес объекта: М.О., г.Королев, ул. Калининградская, ул. Аржакова			
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дат.				
Выполнил	Озсрбаа	04.14.	Капитальный ремонт 2КЛ-10 кВ РТП 1549 – РТП 1536				Стадия	Лист	Листов
Разработал	Олтмкоб В.Б.	04.14.							
Проверил									
Утв.	Сиропина Э.В.	04.14.	План участка				000 "Проектная фирма "ЭнергоПроект" 2014г		
						с нанесением 2КЛ-10 кВ			