


Фрагмент плана подвала детского сада

1-1

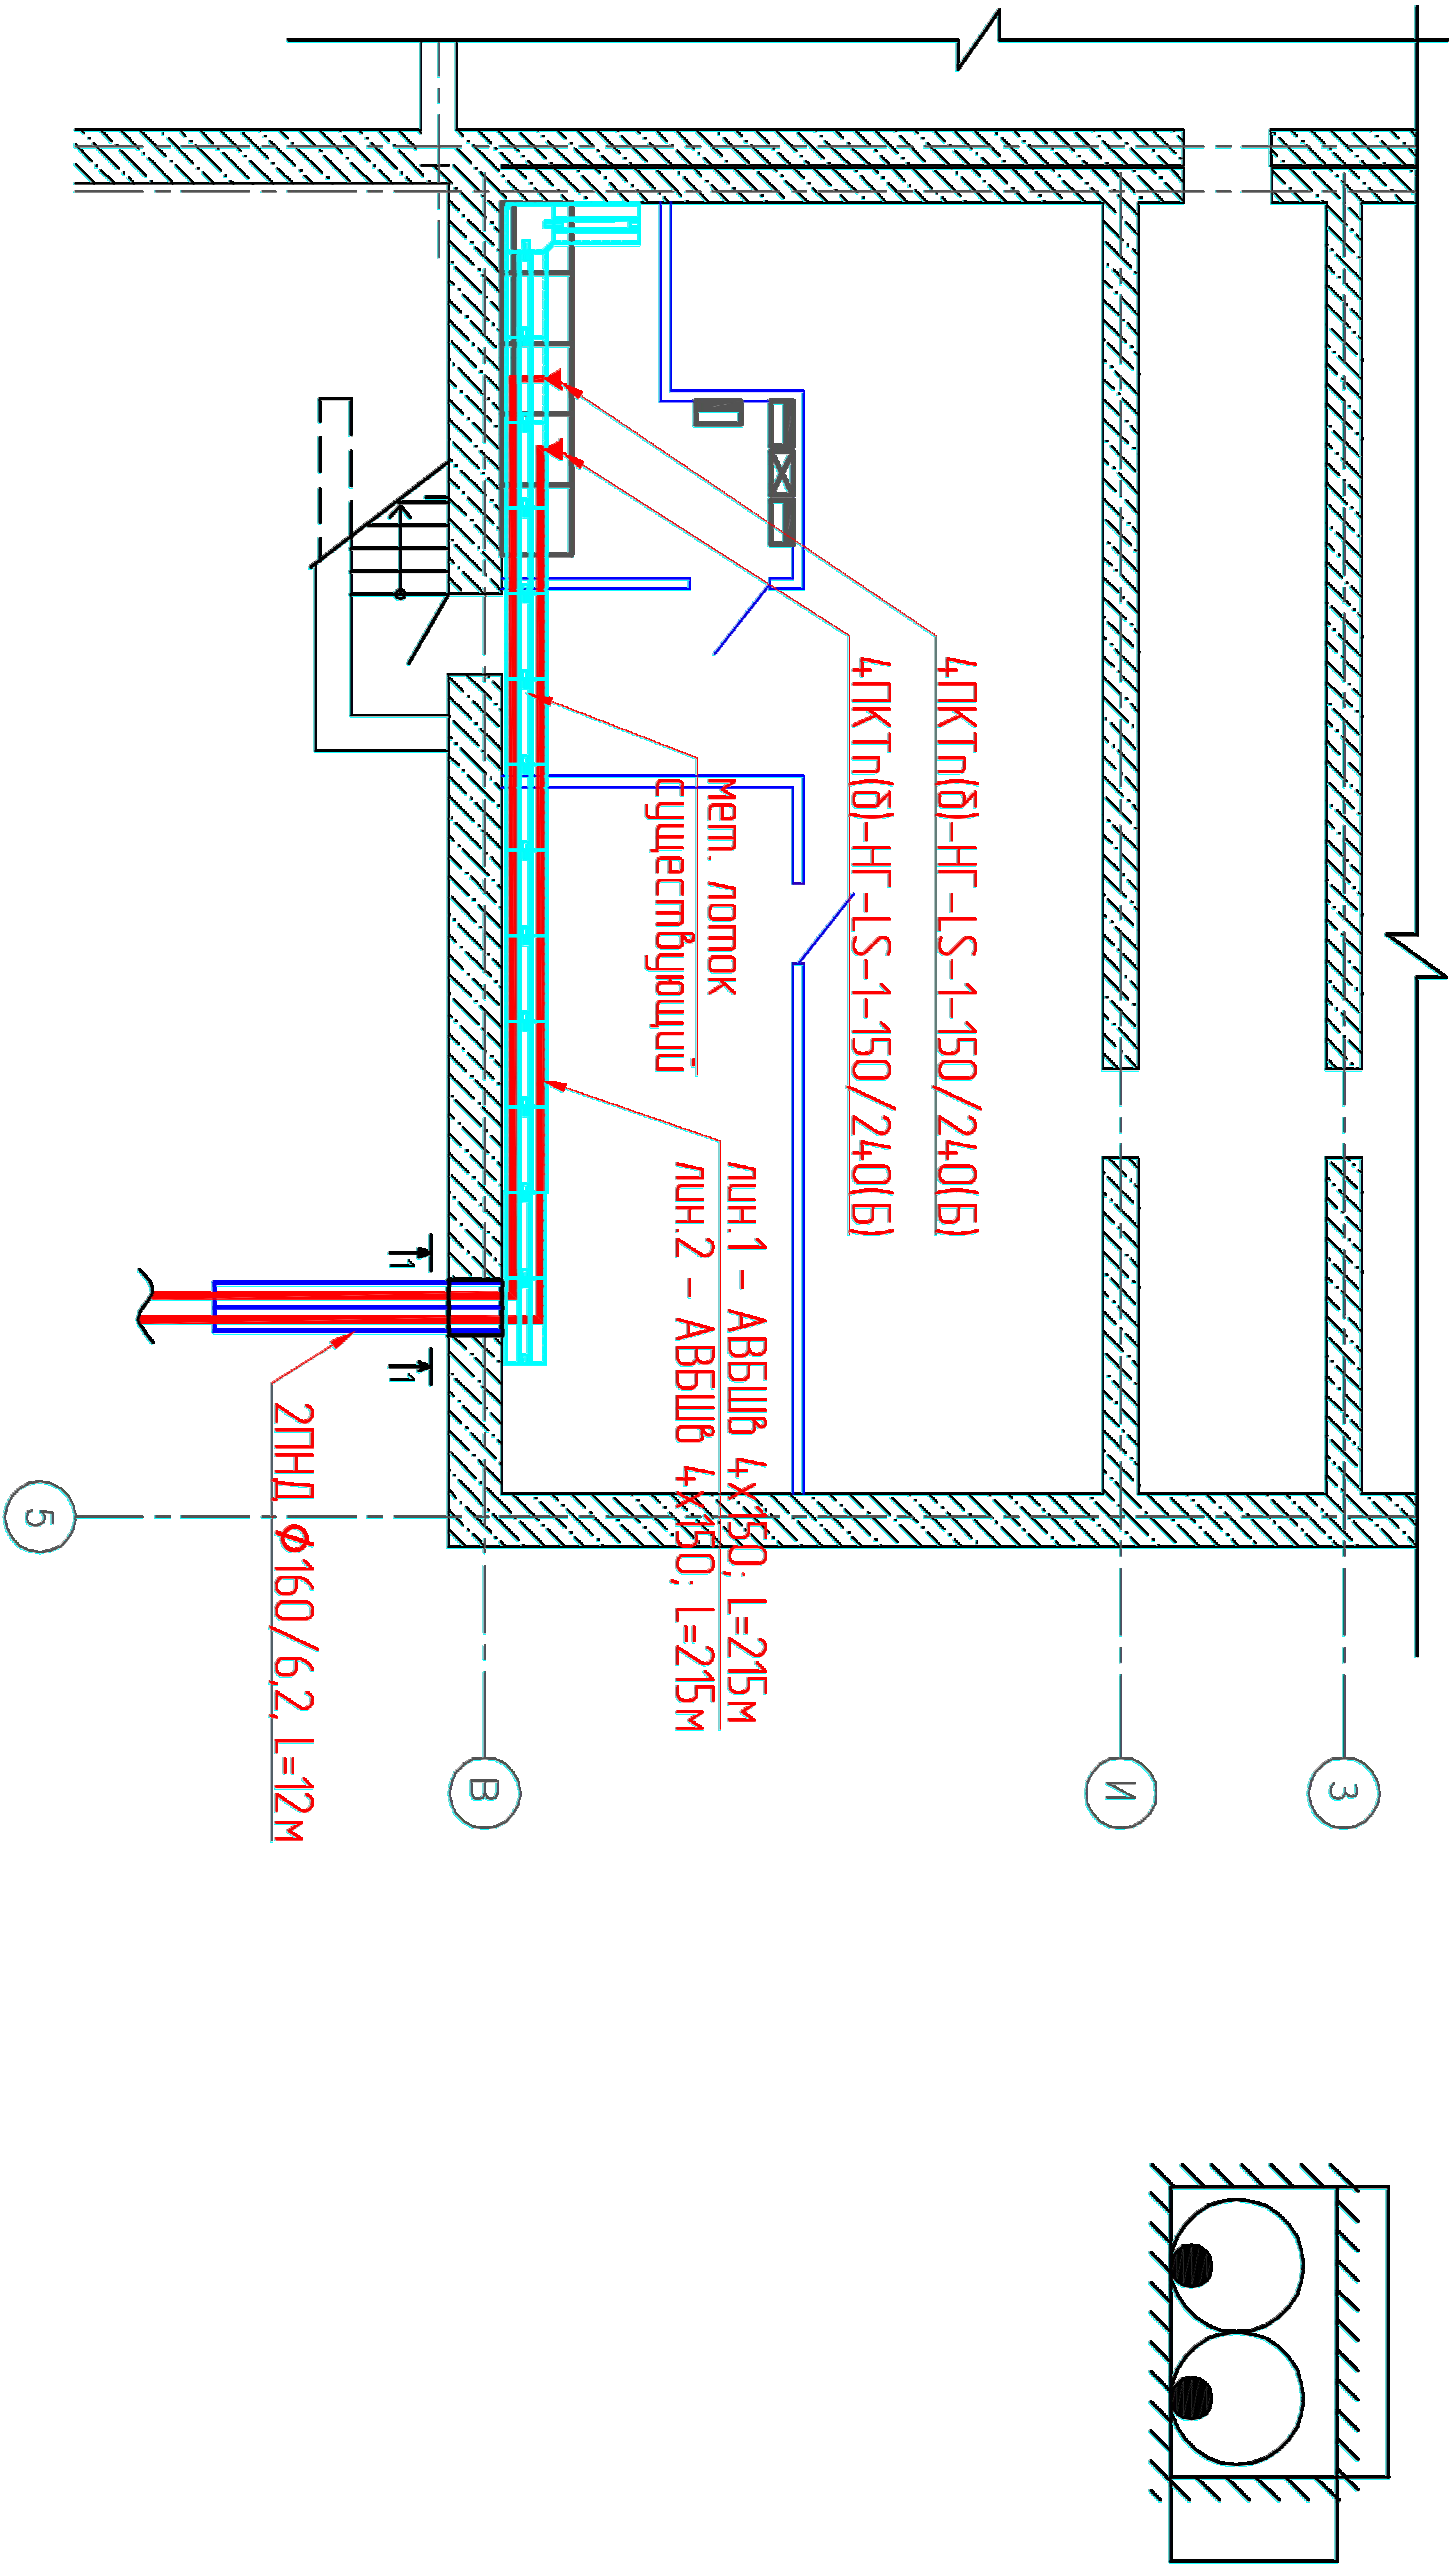

Согласовано:		
Инф. N подл.	Подп. и дата	Взамен инф. №

065-01-15-ЭС.Ч					
Проект прокладки 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-4б с.1 с.2 до ВРУ детского сада, по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Комсомольская, д.12					
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подп	Дата
Н.компр.					
ГИП	Курченко				
Проверил	Сычевич				
Разработ	Зинovieв				
Внешнее электроснабжение: сети 0,4кВ				Стандия	Лист
План ввода кабелей в помещение электрощитовой детского сада				Р	5
					8
				"Королевский филиал" 000 "МСУЗ"	