



БРТП-2х1000кВА

КРУ 10 КВ ТИПА КСО-298МСМ-S/MSI



1. Напряжение на стороне ВН тр-ра (6/10кВ).
2. Наименование, марка и сечение отходящих линий НН.
3. Расчетный ток линии 0,4кВ и ток плавкой вставки.
4. Тип счетчика, коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока.

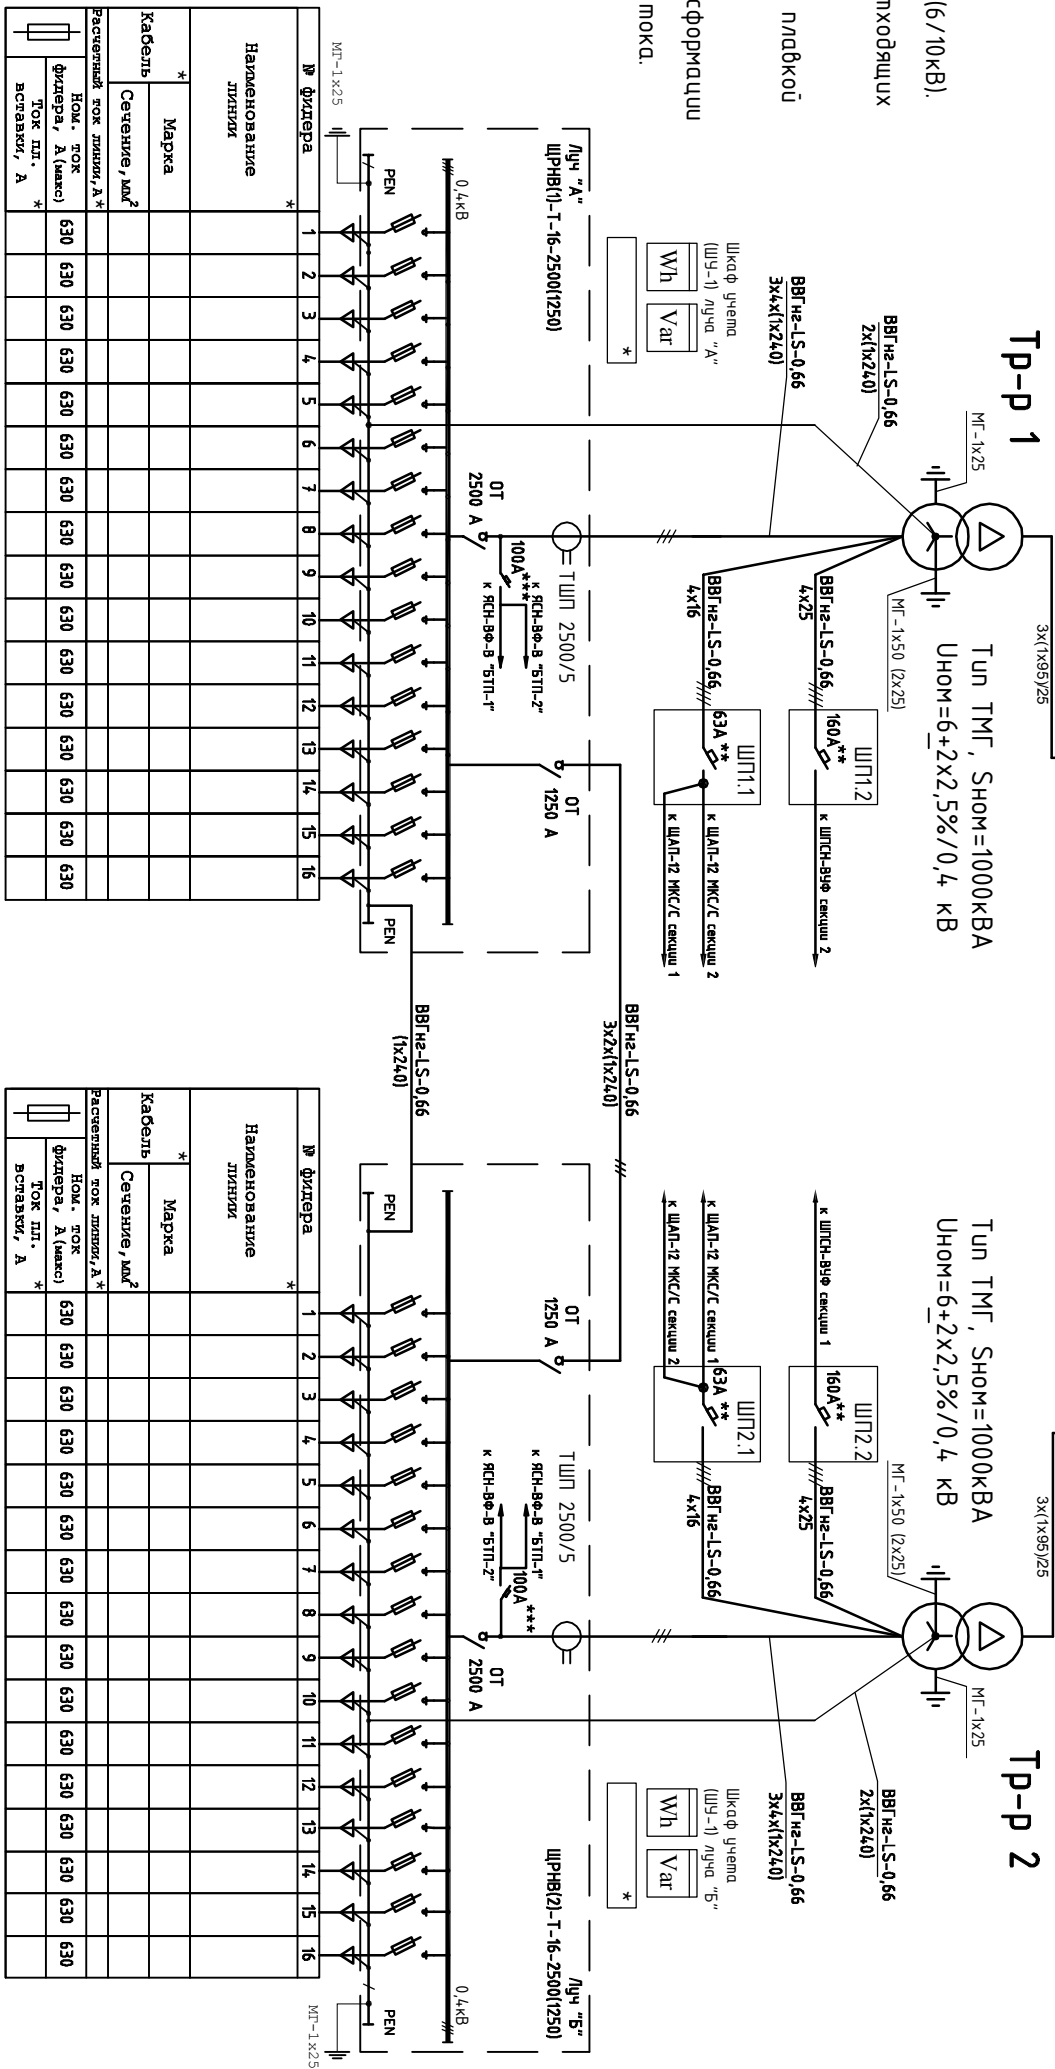

Примечание:

1. При использовании сварочных линий НН они присоединяются через один предохранитель с током плавкой вставки не более 630А и между местами их присоединения устанавливается перемычка.

2. *** - шаг автоматического выявления определяемых заданных-узлов с помощью ООО "ЭЗОНС".

[illegible]

			С о г л а с о в а н о:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N				

[illegible]

С о г л а с о в а н о: