


СОГЛАСОВАНИЕ № 93/14
 ОТ « 12 » 08 20 14 г.
 С ЗАО «КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
 в части капитального
 ремонта
 ВЛ-6 кВ л. 711
 Технический директор В.А. СЕМИКОВ

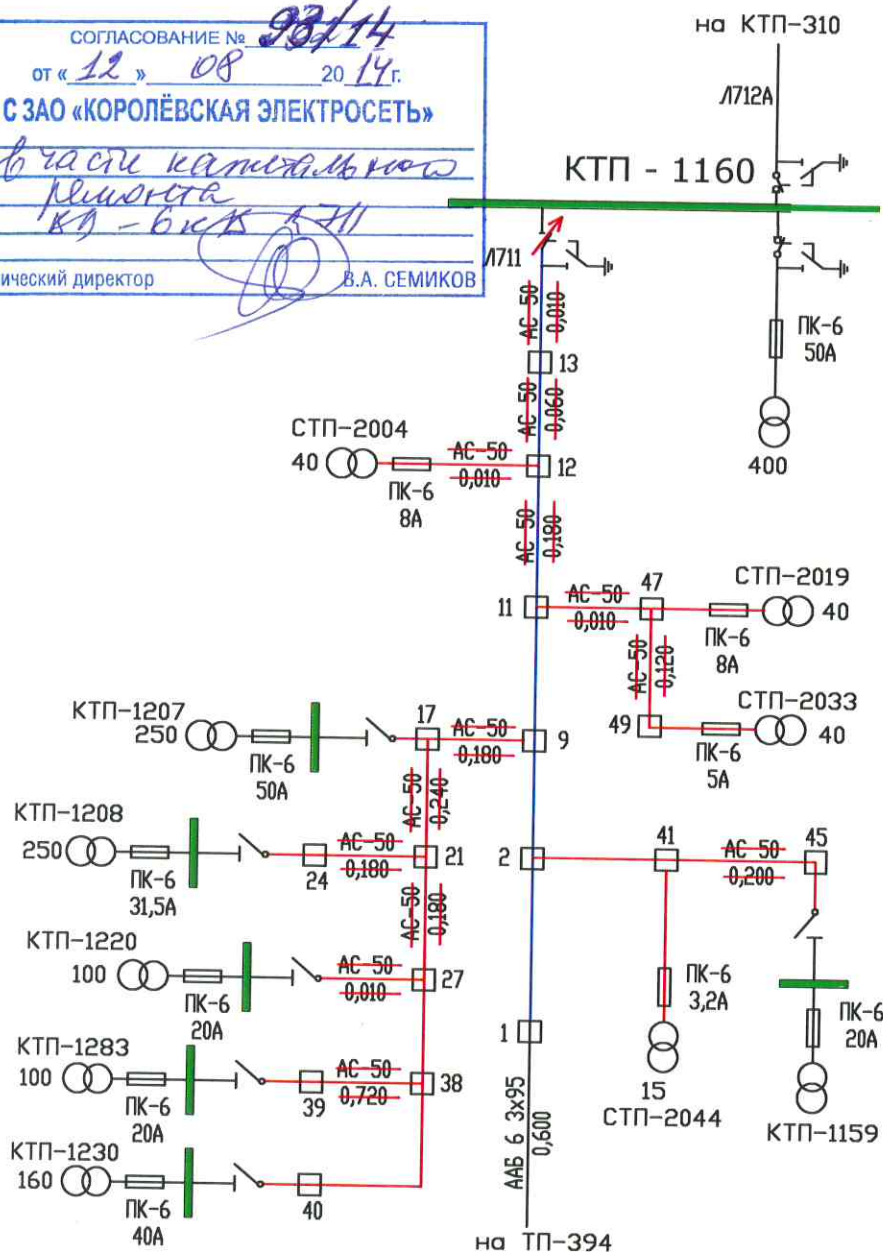

Примечание:

- Синим цветом выделены ремонтируемые ВЛ-6 кВ от оп. 1 до КТП-1160. Замена проводов АС-50 на самонесущий кабель с изол. из СПЗ FR-N20XA8VD7-AR 3x95+P50 6/10кВ.
- Красным цветом выделены ремонтируемые ВЛ-6 кВ от оп. 9 до КТП-1230, от оп. 38 до КТП-1283, от оп. 21 до КТП-1208, от оп. 2 до КТП-1159, СТП-2044, от оп. 11 до СТП-2033, СТП-2019. Замена проводов АС-50 на самонесущий кабель с изол. из СПЗ FR-N20XA8VD7-AR 3x50+P50 6/10кВ

37/12-ЭС.33

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ л. 711, оп. 13 КТП-1283

Капитальный ремонт

Схема электрическая принципиальная
 ВЛ-6 кВ л. 711

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ООО "Проектная фирма
 "ЭнергоПроект"

Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал				Кондрашова	20.06
Проверил				Резник Е.В.	
ГИП				Резник Е.В.	
Утвердил					