




Согласовано		
Внешнее и/или №		
Подпись и дата		
М.П. №		

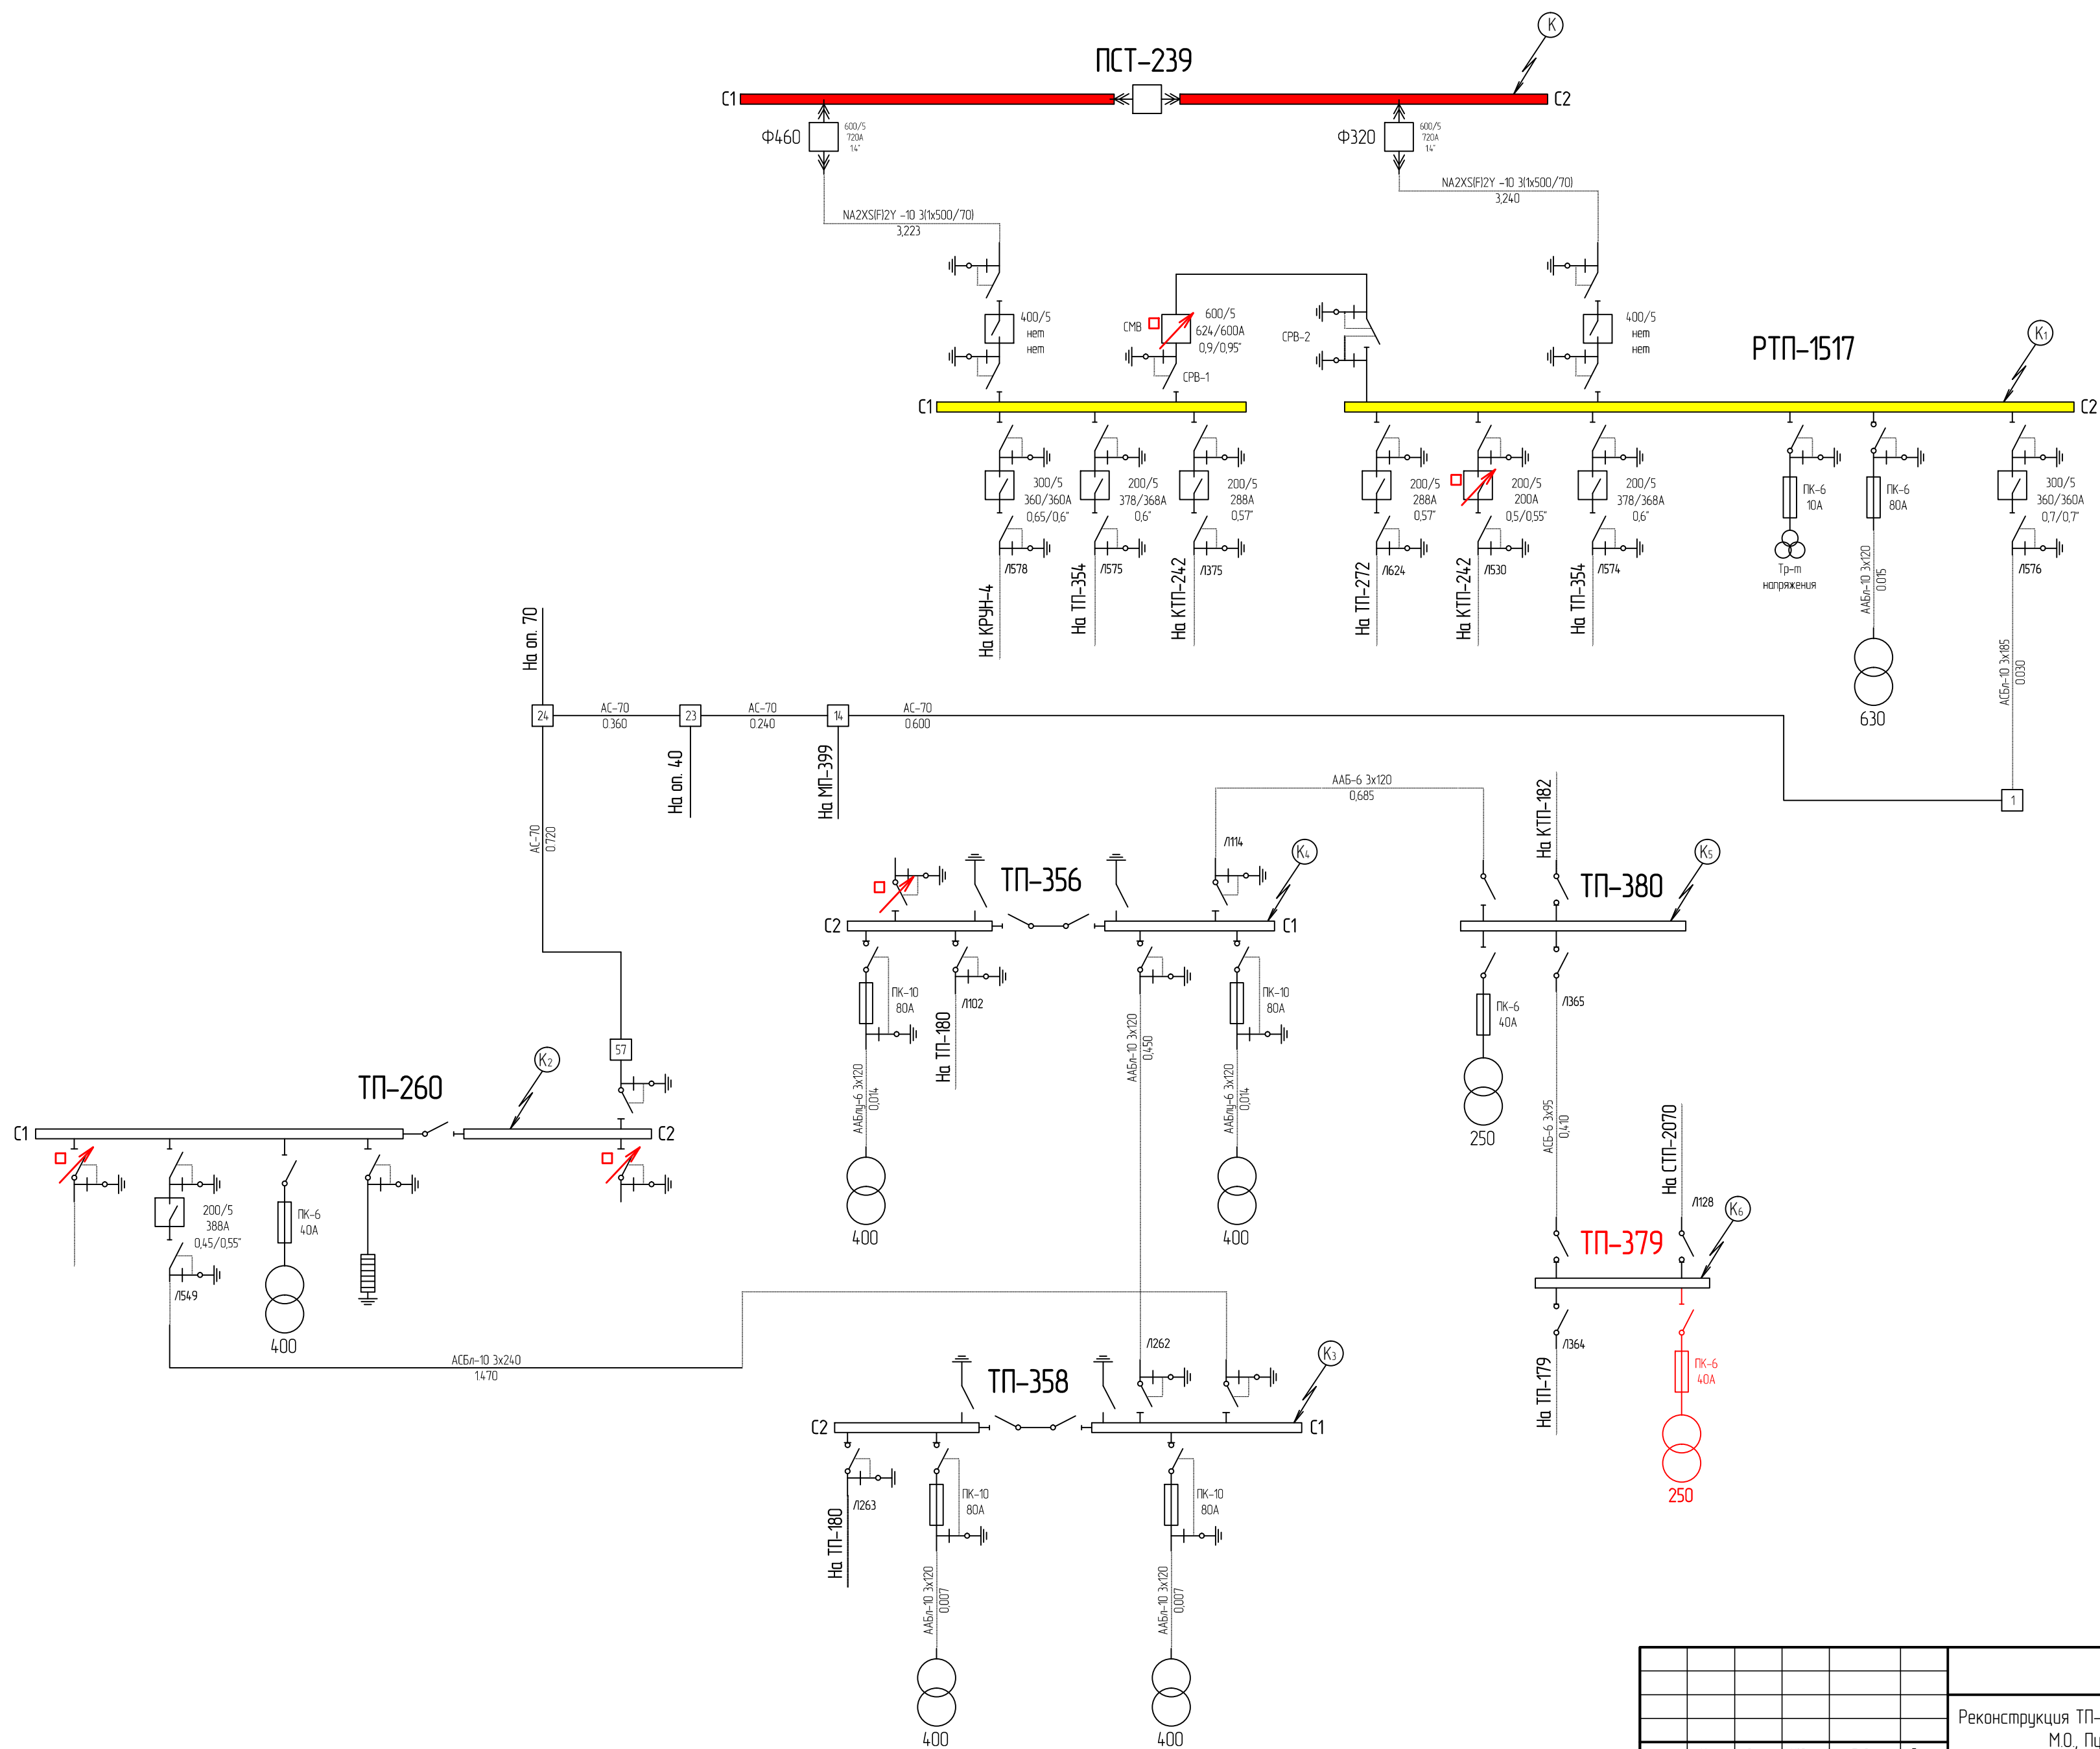

062-01-15-ЗС.4					
Реконструкция ТП-379, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул. Садовая					
Внешнее электроснабжение			Страница	Лист	Листов
Сети 6кВ			Р	1	9
Расчетная однолинейная схема сети 6кВ			"Королевский филиал" ООО "МСУ З"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
И.Контр.					
ГИП	Кириченко				
Проверил	Синельнич				
Инженер	Васильев				



Примечание:
Согласно выполненному расчету рекомендуется:
1. В ТП-260 с 1 опл к ТП-358:
а) выставить ток срабатывания защиты 320А.

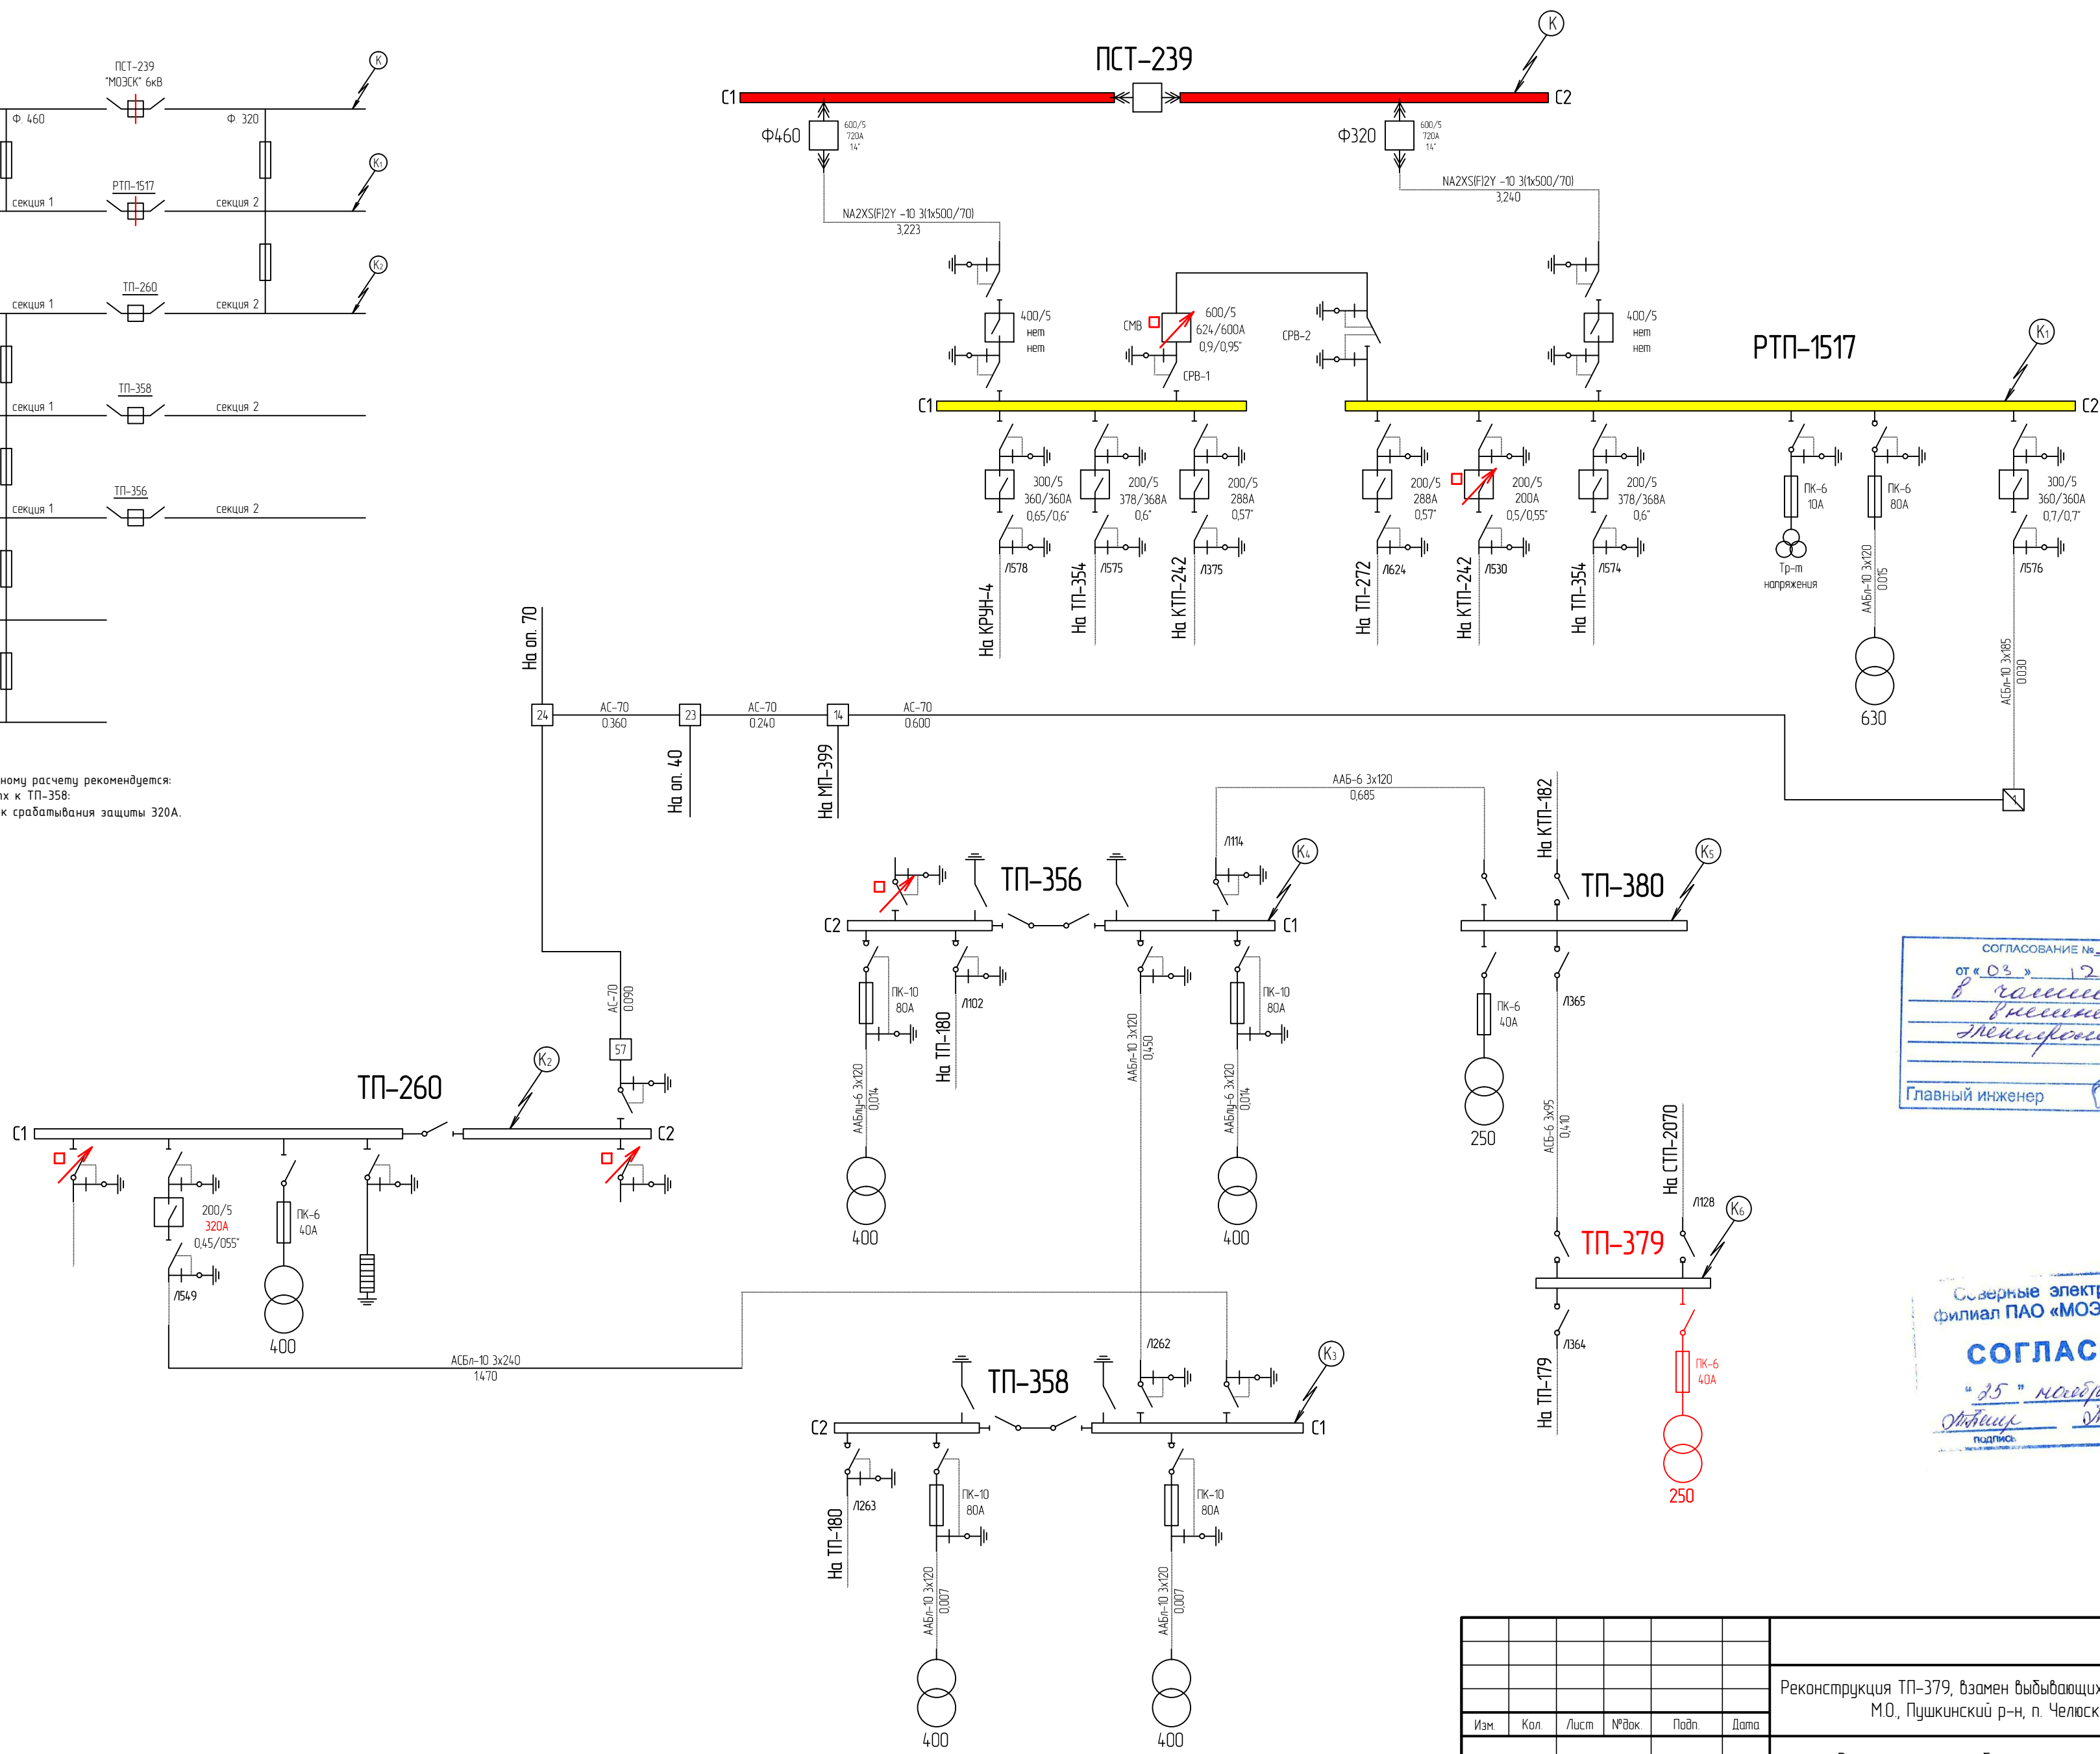

Согласование № 311/15 от 12.03.2015 г.
Генеральный директор
Электроснабженец
Главный инженер

Современные электрические сети
филиал ПАО «МОЭСК» служба РЗА
СОГЛАСОВАНО
"15" ноября 2015 г.
Инженер
расшифровка подписи

062-01-15-ЗС.4					
Реконструкция ТП-379, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул. Садовая					
Внешнее электроснабжение			Страница	Лист	Листов
Сети 6кВ			Р	2	9
Принципиальная однолинейная схема сети 6кВ			"Королевский филиал" ООО "МСУ З"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
И.Контр.					
ГИП	Кириченко				
Проверил	Синельнич				
Инженер	Васильев				

Согласовано		
Внешнее и/или №		
Подпись и дата		
М.П. №		