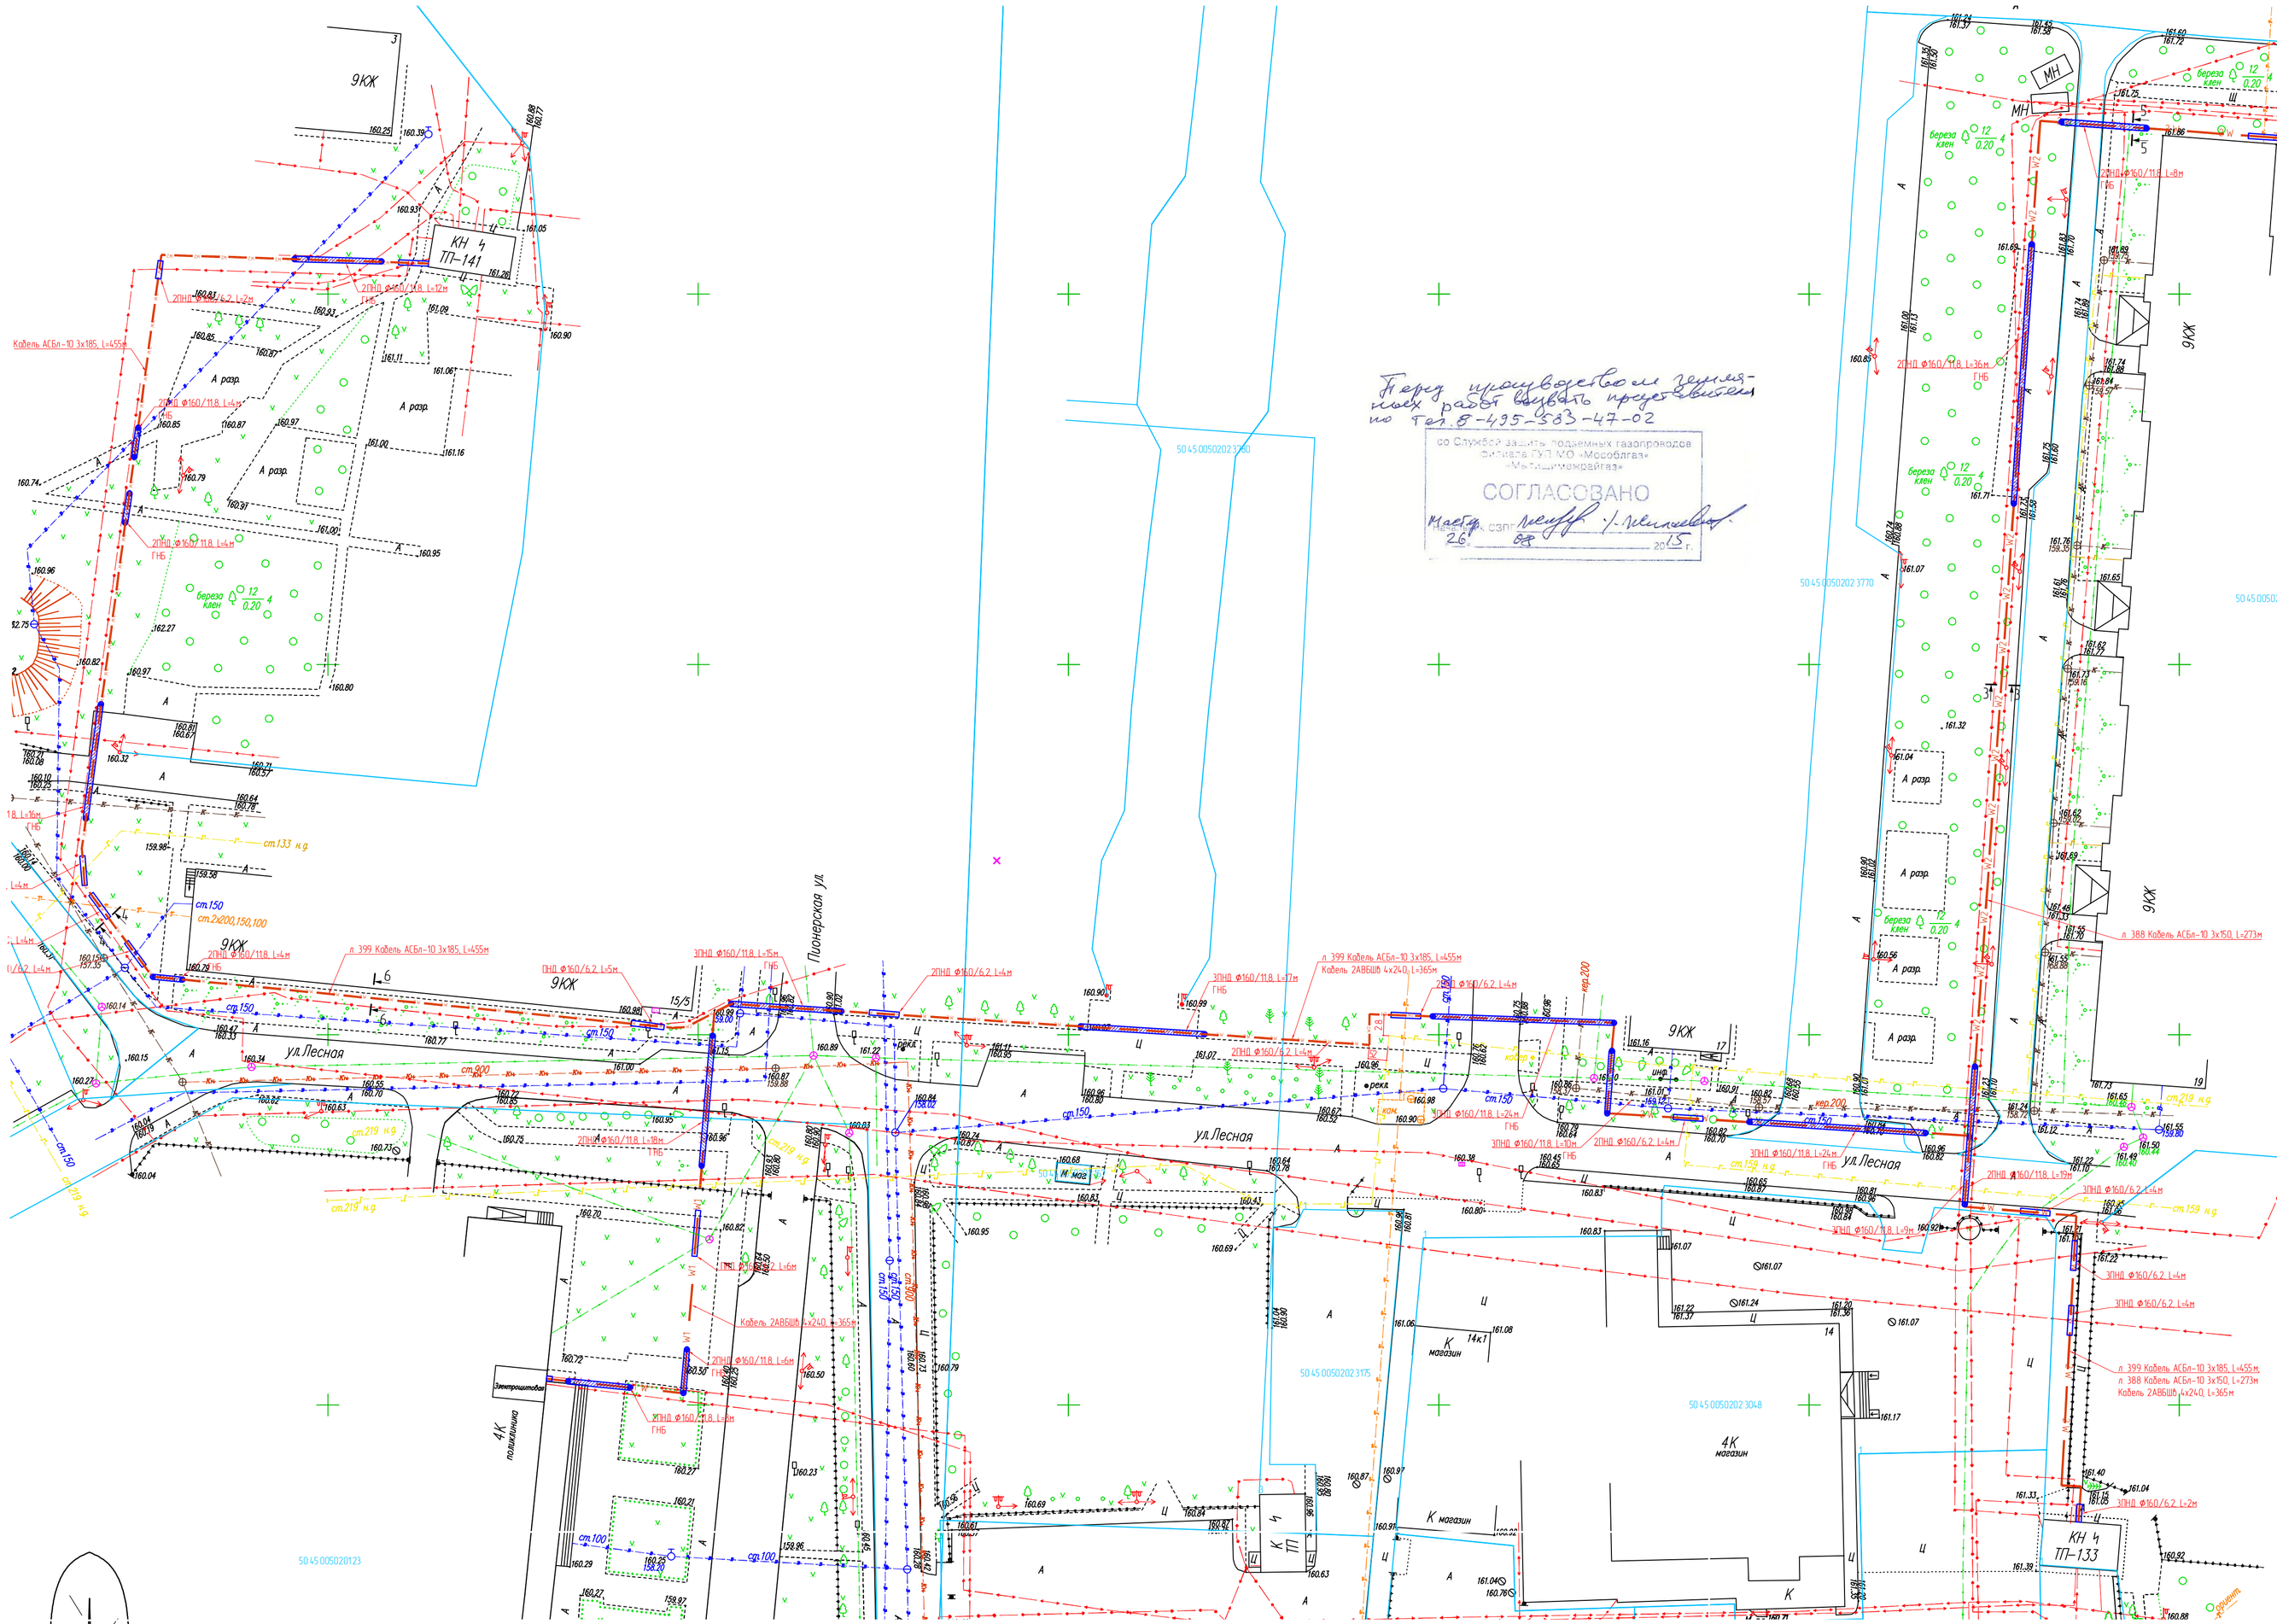

Перед производством земляных работ вызвать представителя по тел. 8-495-583-47-02

со Службой защиты подземных газопроводов филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
СОГЛАСОВАНО
Начальник сл. _____ Г. Чепчикова
26 08 2015 г.

Согласование № 525 от «01» сентября 2015 г.
МУП «АВТОБЫТСЕРВИС» г. Королёв
кап. ремонт КЛ-6кВ л 399 г. Королёв, мкр Юбилейный ул. Лесная
при условии: 1) обеспечить сохранность действующих сетей канализации
2) выдержать расстояние до сетей КЛ согласно требованиям СНиП
3) перед началом производства земляных работ вызвать наших представителей (495) 215-5698 Нач. ПТО

Согласование № 181 от 27.08.2015 г.
ОАО «Водоканал» г.Королева согласовывает
при условии: 1) обеспечить сохранность действующих сетей водопровода и канализации; 2) выдержать расстояние до сетей ВиК в соответствии со СНиП; 3) перед началом производства земляных работ вызвать представителя ОАО «Водоканал» по телефону: (495) 516-65-38

СОГЛАСОВАНИЕ № 197/15
от «26» августа 2015
1. До начала работ согласовать по т. 518-04-90
2. Трубы прокладывать в охранных трубах
3. Обеспечить сохранность действующих КЛ
4. По окончании работ восстановить грунт
5. Работы проводить в соответствии с СНиП и ПУЭ
Главный инженер

Согласование № 1324 от 27.08.2015
Мытищинские КЛ-6кВ
мкр Челюскинский
ул. Пионерская, д. 9/10.
ОАО «Теплосеть г. Королева М.О.»
1. Обеспечить сохранность существующих тепловых сетей.
2. До начала земляных работ вызвать нашего представителя по тел. 501-21-65.
3. Выдержать расстояние до тепловых сетей согласно требованиям СНиП.
Генеральный директор

Согласование № 184 от 27.08.2015
с Королёвской районной эксплуатационной службой газового хозяйства филиала ГУП МО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз"
СОГЛАСОВАНО
Начальник КРЭС
Проверил
с «28» 08 2015 г.
согласовано с ОАТР
Горел. 0 в 2 м Ø 150, 100, мм
Газ. Чугунная отп.
Производство земляных работ осуществлять вручную.

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» МРФ «МОСКВА»
МЦТЭТ г. Мытищи г. Королёв
Группа технического учета
Начальник КЛС Заславская Л.Н.
«СОГЛАСОВАНО» № 104
При условии: 495-511-33-39
1. До начала работ за три дня вызвать представителя по тел.
2. В охранной зоне кабелей связи все работы производить вручную.
3. С представ. представ. ознакомлен
27.08.15г. Зуев
дата Ф.И.О. подпись

Согласование №1178/ТУ/78 от 07.09.2015 г. при условии строгого соблюдения ТБ, ПБ, ограничения по благоустройству. Г. Королев М.О. Строгинский 07.09.2015

Согласовано

Кабельные разрезы

Прокладка кабельной линии рядом с деревьями
1-1
2000, 300, 600, 300, 200
Траншея, Грунт, Кирпич, Кабель 6кВ, Песок

Прокладка кабельной линии рядом с кустарниками
2-2
750, 300, 600, 300, 200
Траншея, Грунт, Кирпич, Кабель 6кВ, Песок

Прокладка кабельной линии в траншее
3-3
300, 600, 300, 200
Траншея, Грунт, Кирпич, Кабель 6кВ, Песок

Пересечение кабельной линии с труба – газо- газопроводами
4-4
Графика прокладки кабелей при глубине заложения менее нормативной
400, 700, 300, 300
Траншея, Трубы ПНД Ф160/6,2мм, Кабель 0,4кВ, Песок

Пересечение двух кабельных линий в земле
5-5
400, 700-1000, 250, 150, 300
Траншея, Грунт, Лента /КЗ, Кабель до 35кВ, Песок, Трубы ПНД Ф160/6,2мм, Кабель 0,4кВ

Прокладка кабельной линии в траншее рядом с фундаментом
6-6
300, 600, 300, 200
Траншея, Грунт, Кирпич, Кабель 6кВ, Песок

Условные обозначения:
- W2 W2 – Проектируемая КЛ-6кВ
- W1 W1 – Проектируемая КЛ-0,4кВ
- Проектируемые футляры
- Существующий электрокабель 0,4кВ
- Существующий электрокабель 6кВ
- Линии связи
- В В В В – Водопровод
- Ка Ка Ка Ка – Канализация дождевая
- К К К К – Канализация
- Г Г Г Г – Газопровод
- Т Т Т Т – Теплотрасса
- Ограждение метал.

Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

033-01-15-ЭС Ч; 036-01-15-ЭС Ч; 048-01-15-ЭС Ч;

Капитальный ремонт КЛ-6кВ л 399 от ТП-133 до ТП-141 по адресу: М.О., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская. Капитальный ремонт КЛ-6кВ л 388 ТП133 - ТП139, по адресу М.О., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная. Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП133 до эл. шлитовой поликлиники по адресу М.О., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10

Изм	Кол	Лист	№док	Подп	Дата
НКонтр					
ГИП	Кириенко				
Проверил	Сыцевич				
Разработал	Васильев				

Внешнее электроснабжение. Сети 6/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

План трассы КЛ-6/0,4кВ М 1:500

Королёвский филиал ООО "МСЧ2"

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N